

- 1 = udetemperatur
- 3 = radiator fremløb
- 4 = brugsvand fremløb (58 grd)
- 6 = radiator retur
- 7 = brugsvand retur

brugs vand=neutral


Generel fremløbstemperatur (0 - 2)

Uret:
Begge kanaler på "FIX ON"

brugs vand=0

sænkning=0

opvarmings gradient = 1.8

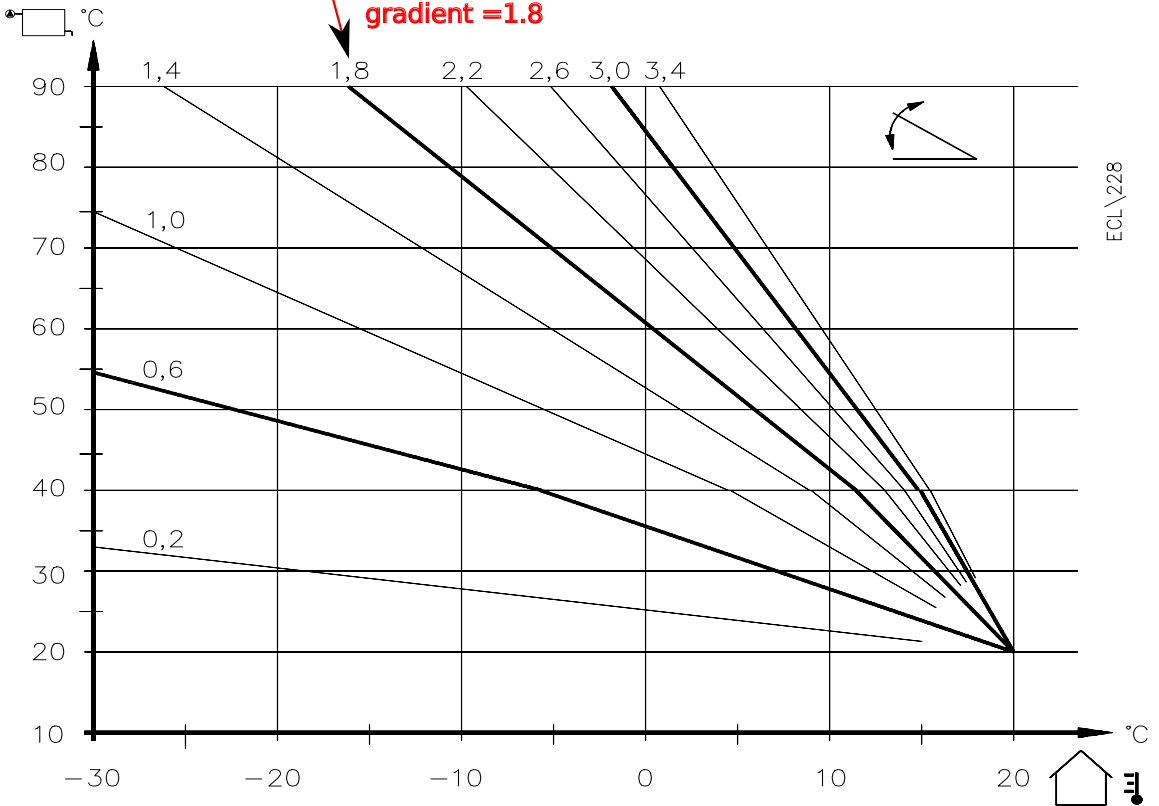

ECL \ 228